




Thyroxinwert bestimmen mit dem Fassisi® T4 Schnelltest



SCHNELL

T4-Wert Testergebnis nach **10 Minuten**

EINFACH

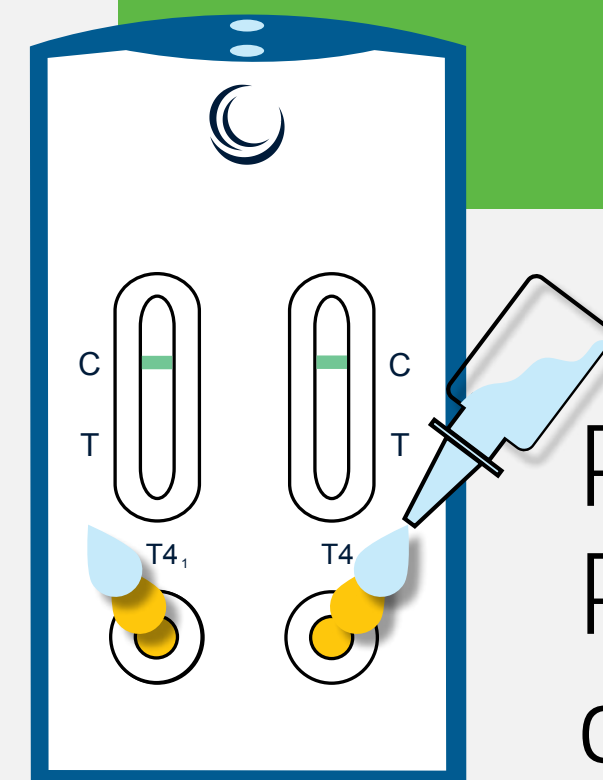

Plasma/Serum auf Probenfeld aufbringen, dann Reagenz auftropfen

NORMAL

LEICHT ERHÖHT

STARK ERHÖHT

vidalta® 

10 mg

15 mg

KOSTENGÜNSTIG

Packung à 5 Tests **CHF 35.40**

► **Kosten für einen Test CHF 7.08**

**MEHR. WERT.
VERANTWORTUNG.**

